

ประกาศ


ศูนย์วิจัยการแพทย์ปรีเวรต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ส่วนงาน ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ห้องชีววิทยาทางการแพทย์

เรื่อง โครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานในระบบ ISO 15189:2022

เพื่อให้การดำเนินการตามระบบการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189:2022 ของห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์หัตถุชีววิทยาทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนด จิงขอประกาศโครงสร้างองค์กรของห้องปฏิบัติการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

โครงสร้างองค์กรของห้องปฏิบัติการ

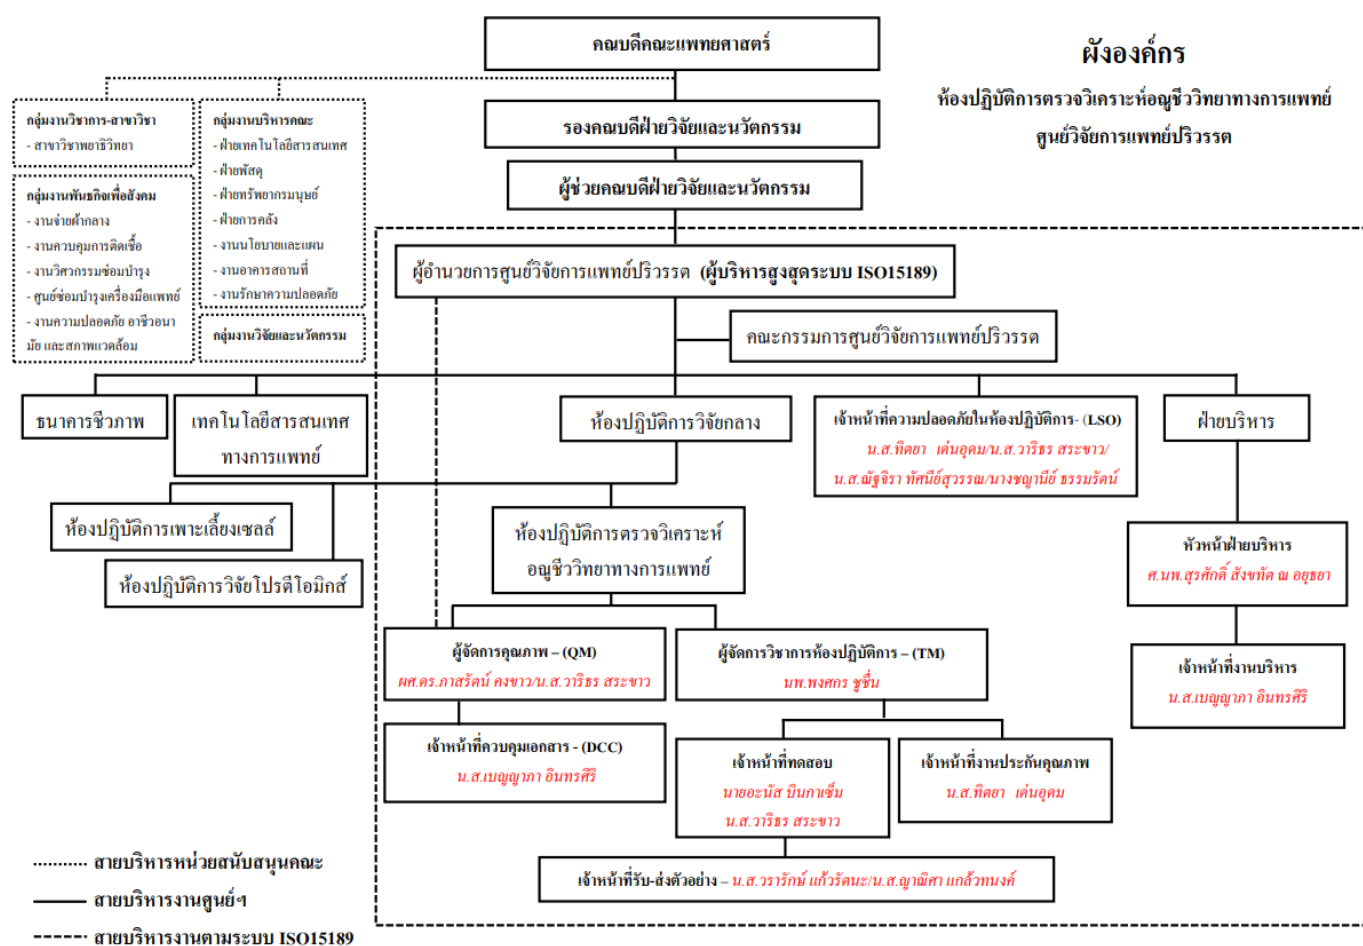

SD-08-(SOP-01)-Rev.07-01/08/2567-P.1/1

ประกาศ

ศูนย์วิจัยการแพทย์ปรีเวรต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ส่วนงาน ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ห้องชีววิทยาทางการแพทย์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบ ISO 15189:2022

ตำแหน่ง	รายชื่อ
ผู้บริหารสูงสุด	ผศ.ดร.ภาสรัตน์ คงขาว
หัวหน้าฝ่ายบริหาร	ศ.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อุทยา
ผู้จัดการคุณภาพ	ผศ.ดร.ภาสรัตน์ คงขาว
ผู้จัดการคุณภาพ	นางสาววริทธิ์ สระขาว
ผู้จัดการวิชาการห้องปฏิบัติการ	นายแพทย์พงศกร ชูชื่น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 1	นางสาวทิตยา เค้นอุดม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 2	นางสาววริทธิ์ สระขาว
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 3	นางสาวณัฐจิรา ทศนีย์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 4	นางชญาณีย์ ธรรมรัตน์
เจ้าหน้าที่ทดสอบ 1	นางสาววริทธิ์ สระขาว
เจ้าหน้าที่ทดสอบ 2	นายอะนัส บินกาเซ็ม
เจ้าหน้าที่รับส่งตัวอย่าง	นางสาวญาณิศา แก้วทองค
เจ้าหน้าที่รับส่งตัวอย่าง	นางสาววรารักษ์ แก้วรัตน์ะ
เจ้าหน้าที่งานบริหาร	นางสาวเบญญาภา อินทศิริ
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร	นางสาวเบญญาภา อินทศิริ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ	นางสาวทิตยา เค้นอุดม

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567

ภาสรัตน์ คงขาว

(ผศ.ดร.ภาสรัตน์ คงขาว)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการแพทย์ปรีเวรต

รับทราบ

1. *ภาสรัตน์ คงขาว*
2. *อ.ร.น.ช.ช.ช.*
3. *พงศกร ชูชื่น*
4. *วริทธิ์*
5. *วริทธิ์*
6. *ญาณิศา*
7. *ชญาณี*
8. *วริทธิ์*
9. *วรารักษ์ แก้วรัตน์ะ*
10. *เบญญาภา*